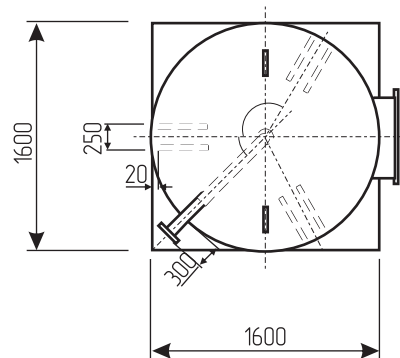
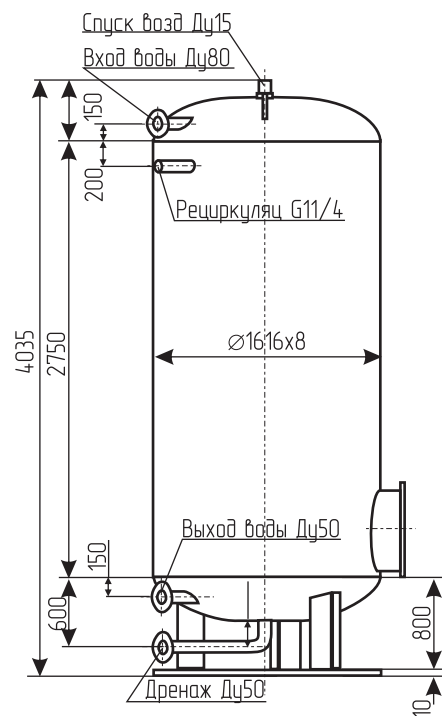
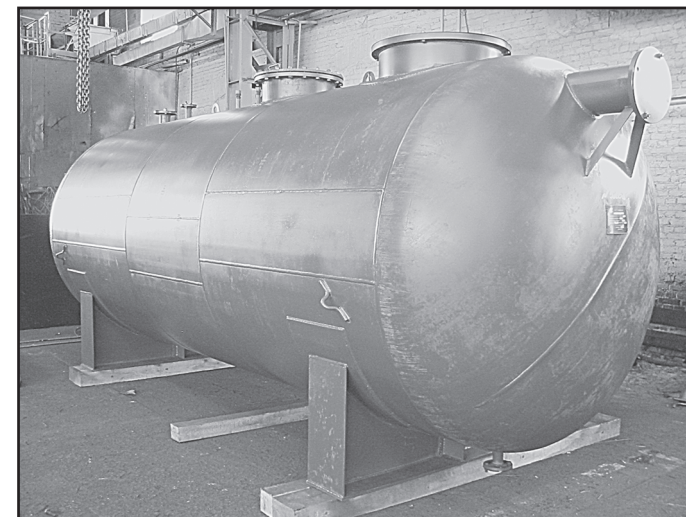
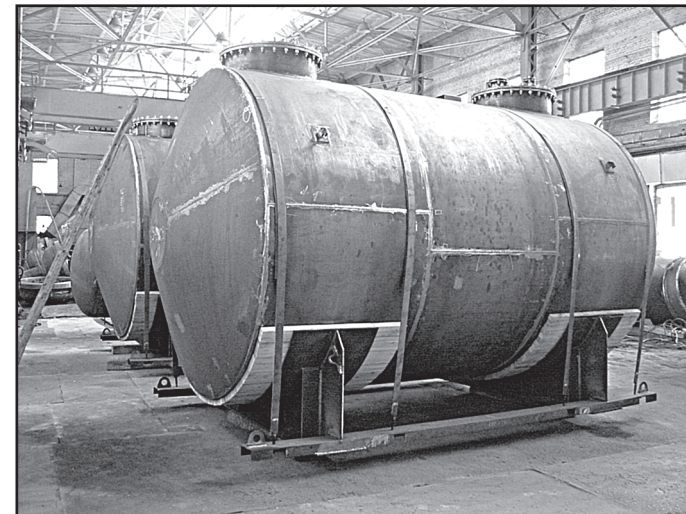
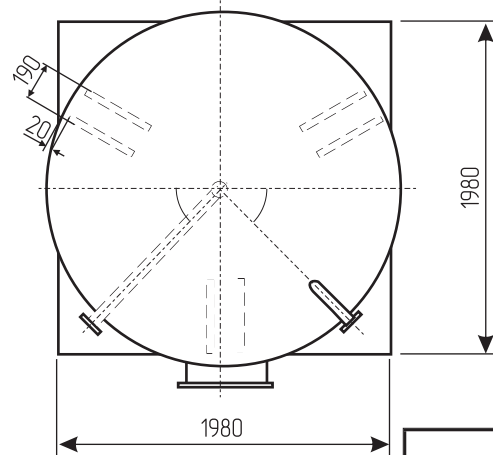
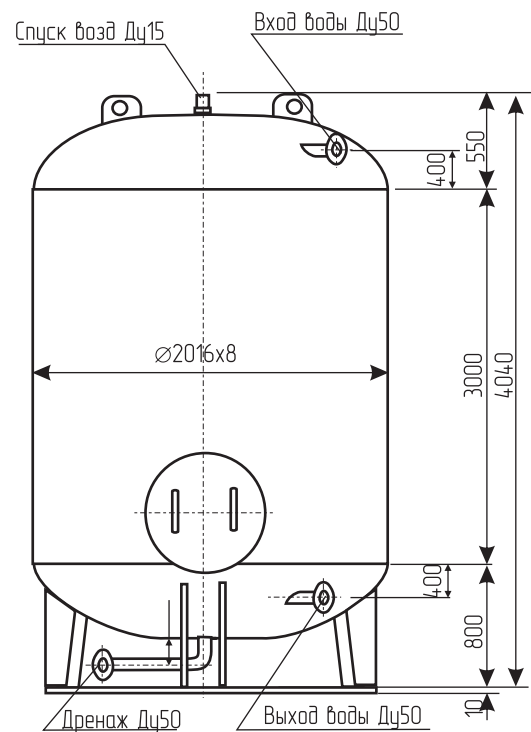


БАК-АККУМУЛЯТОР
горячей воды V-6 м³

Температура - до 115 °С
Давление рабочее - 0,6 МПа

(масса сухая: V-6м³ - 1896 кг (V-10м³ - 2410 кг)

БАК-АККУМУЛЯТОР
горячей воды V-10 м³

Завод «Сарэнергомаш» имеет возможность изготовить емкостное оборудование (резервуары) для хранения различных сред, различного исполнения (в т.ч. по ОСТ 34-42-559-82/34-42-560-82/34-42-561-82 «Баки и резервуары ТЭС и АЭС»)



Для подбора резервуара, наиболее полно соответствующего заданным Заказчиком условиям, необходимо заполнить опросный лист - на 212 стр.

Баки-аккумуляторы вертикальные: V-6 м³; V-10 м³

Информационно-справочный каталог
«ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ» (Выпуск 1)



**Саратовский завод
энергетического
машиностроения**

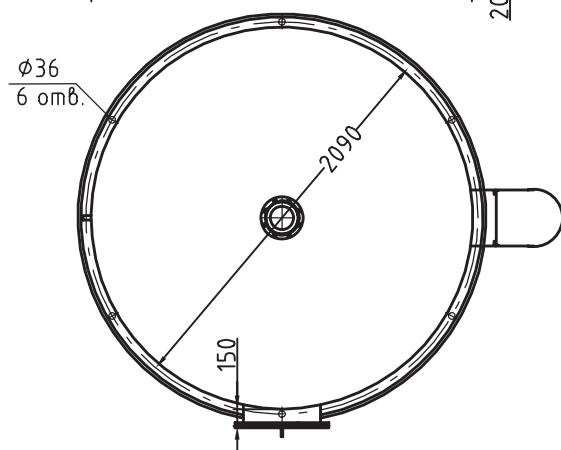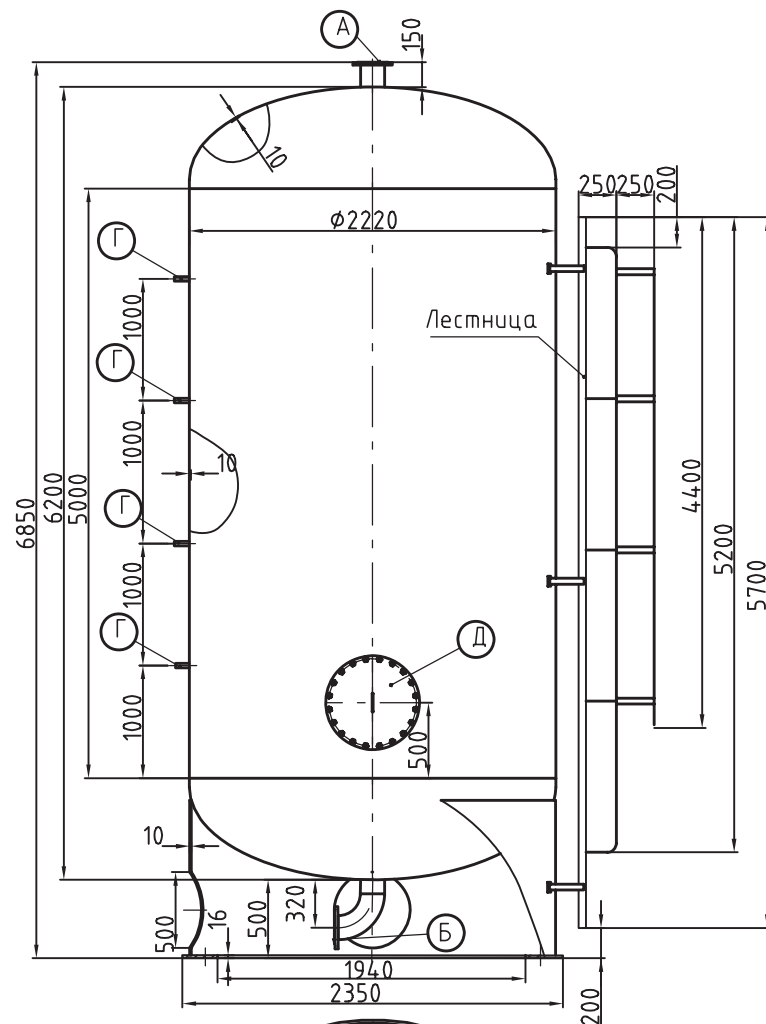


Техническая характеристика

Наименование параметров	Обоз.	Велич.
Рабочее давление, МПа	P_p	0.6
Рабочая температура, °C	T	90
Среда		вода
Давление пробное при гидротестировании, МПа	$P_{пр}$	0.9
Емкость, м³	V	20
Масса (сухая), кг.	M	4533,3

Экспликация штуцеров, муфт

Обоз.	Наименование	Кол.	Условные		
			Ду, мм	P_y , МПа	ДнхS, мм
А	Вход воды	1	150	1	159х5
Б	Выход воды	1	150	1	159х5
Г	К термопаре	4			M20х1,5
Д	Люк-лаз	1	600	0,6	630х6

Кондуктор для установки
анкерных болтов

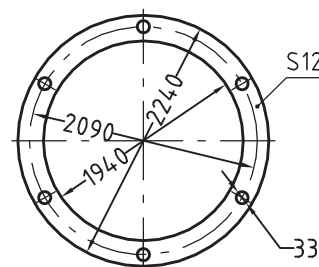

К баку-аккумулятору прилагаются анкерные болты в количестве 6 штук, кондуктор для установки анкерных болтов в количестве 2 штук, устройства для крепления тепловой изоляции

Примечание: завод «Сарэnergомаш» имеет возможность изготовить емкостное оборудование (резервуары) для хранения различных сред, различного исполнения (в т.ч. по ОСТ 34-42-559-82/34-42-560-82/34-42-561-82 «Баки и резервуары ТЭС и АЭС»).
(по опросному листу – см. стр. 161)

Бак-аккумулятор вертикальный V-20 м³

Информационно-справочный каталог
«ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ» (Выпуск 1)



Саратовский завод
энергетического
машиностроения